

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. 8-473-271-20-82, ф. 8-473-271-20-82, E-mail: mhcs-vrn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району

(наименование органа государственного надзора)

Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61, тел. 4-75-01, E-mail: gpn-47@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Директору казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Острогожского района»
Гловову Сергею Ивановичу**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Острогожского района *Лесных К.В.* Отделом надзорной деятельности № 11
по пожарному надзору и профилактической работы
по Острогожскому району
(наименование органа ГПН)

от «27» февраля 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 до 17ч 00 мин 04.03.2020г.; с 09 ч 00 до 17ч 00 мин 05.03.2020г.; с 09 ч 00 до 16ч 00 мин 06.03.2020г.; с 09 ч 00 до 17ч 00 мин 10.03.2020г.; с 09 ч 00 до 17ч 00 мин 11.03.2020г.; с 09 ч 00 до 17ч 00 мин 12.03.2020г.; с 09 ч 00 до 16ч 00 мин 13.03.2020г.; с 09 ч 00 до 15ч 00 мин 16.03.2020г.; проведена плановая, выездная проверка

Главным государственным инспектором Острогожского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Лесных Константином Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Территории, здания и помещений: Казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Острогожского района» по адресу: Воронежская область, Острогожский район; г. Острогожск, пер. Крамского, 17
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

**Директором Казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Острогожского района»
Глововым Сергеем Ивановичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Произвести замену пожарных извещателей системы АУПС эксплуатирующихся с истекшим сроком эксплуатации (2008 года выпуска)	<p><i>(Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки)</i></p> <p>ППР в РФ п. 61; ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, 3, ст. 147 п. 48, 49, 50 ФЗ-№123</p>	1.04.2021	
2	Выполнить на объекте защиты инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	<p><i>В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил) раздел XVIII, п. 2, 460, 461 ППР в РФ</i></p>	1.06.2020	✓

3	<p>Установить в технических помещениях учреждения на 2-м этаже (архиве) противопожарную дверь, а помещение серверной выделить противопожарной перегородкой 1-го типа</p>	<p><i>(В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа</i></p> <p>ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, 3, ст. 37, ст. 88 ФЗ-№123; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130</p>	1.04.2021	✓
4	<p>Провести проверку состояния огнезащитной обработки чердачного помещения объекта защиты</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год п. 21 ППР РФ</p>	1.06.2020	?

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Главный государственный инспектор
Острогожского района
по пожарному надзору
Лесных К. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» марта 2020г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«16» марта 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.




М.Л.П.*

Директор казенного учреждения
Воронежской области
«Управление социальной защиты населения
Острогожского района»
Глотов Сергей Иванович
(должность, фамилия, инициалы)



Телефон доверия Главного управления МЧС России по Воронежской области: (4732) 77-99-00
Телефон доверия «Регионального центра» (495) 449-89-89

УТВЕРЖДАЮ:

 Директор КУВО
 «УСЗН Острогожского района»
 С.И. Готов
 « 20 » 2020 год

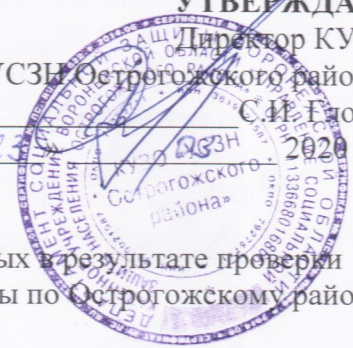

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району от 16.03.2020г.

№ п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Исполнитель	Отметка об исполнении
1	План эвакуации (1, 2 этаж основного корпуса) выполнить в соответствии с требованиями положений ГОСТ Р 12.2.143-2009	Заместитель директора «КУВО УСЗН Острогожского района» Чернодубов Александр Витальевич	Исполнено 
2	Провести огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения основного корпуса	Директор КУВО «УСЗН Острогожского района» Готов Сергей Иванович	Будет проведена 18.10.2020 согласно плану 
3	Разместить информацию о запрете курения на территории учреждения	Заместитель директора «КУВО УСЗН Острогожского района» Чернодубов Александр Витальевич	Исполнено 
4	Очистить пути эвакуации 1-го этажа (тамбур) от (мусора, мебели и других предметов)	Заместитель директора «КУВО УСЗН Острогожского района» Чернодубов Александр Витальевич	Исполнено 
5	Повесить светодиодные лампы для замены старых светильников без рассеивателей	Заместитель директора «КУВО УСЗН Острогожского района» Чернодубов Александр Витальевич	Исполнено 

6	Заменить пожарные извещатели системы АУПС	Директор КУВО «УСЗН Острогожского района» Готов Сергей Иванович	Планируется замена до 01.01.2021 года <i>Исполнено</i>
7	Привести в соответствие инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	Директор КУВО «УСЗН Острогожского района» Готов Сергей Иванович	Исполнено
8	1. Установить противопожарную дверь в архиве 2. Выделить помещение серверной противопожарной перегородкой 1-го типа	Директор КУВО «УСЗН Острогожского района» Готов Сергей Иванович	1. Исполнено 2. Планируется установка до 01.01.2021 года <i>Исполнено</i>

Заместитель директора *МВ* Чернодубов А.В.

«13» 03 2020 год